



Rollstuhlgerechte Toilette


Öffentliche Dienstleistungs- und Bürobauten

Norm: SIA 500:2009 Bauwesen / SN 521 500, Hindernisfreie Bauten

Schnitt

Spülkasten Aufputz


Freie Manövrierfläche muss
uneingeschränkt gewährleistet bleiben.

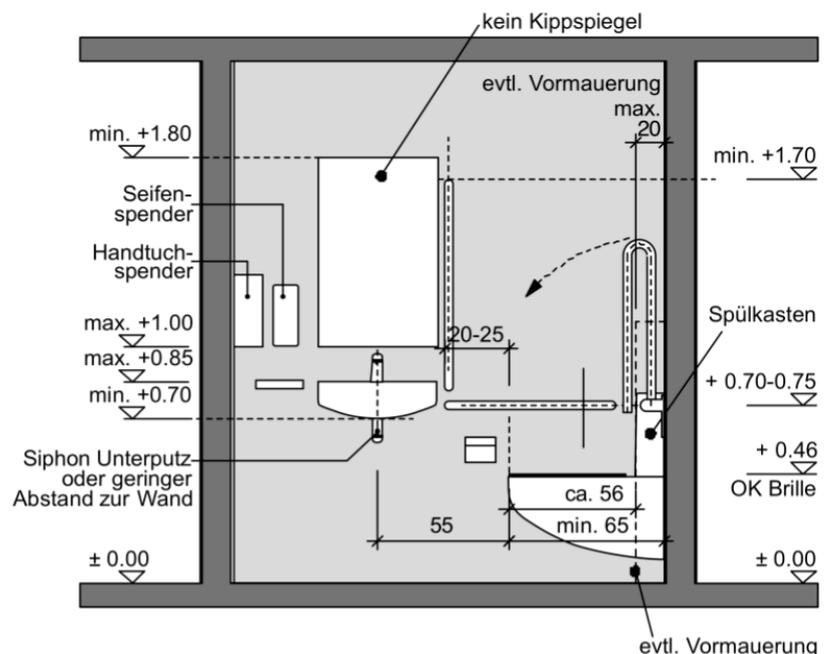

Grundriss


Spülkasten Aufputz

Unterputz
nur bei maximaler
Vormauerungslänge
von 75 cm

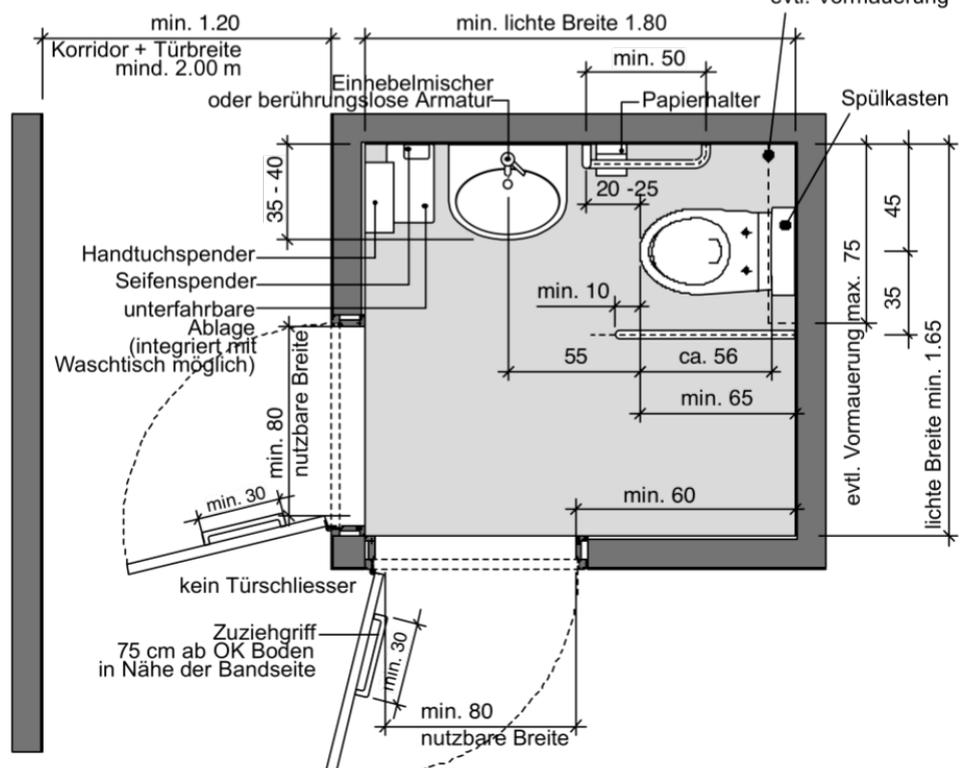


Spülkasten Unterputz

Inklusive möglicher Türposition

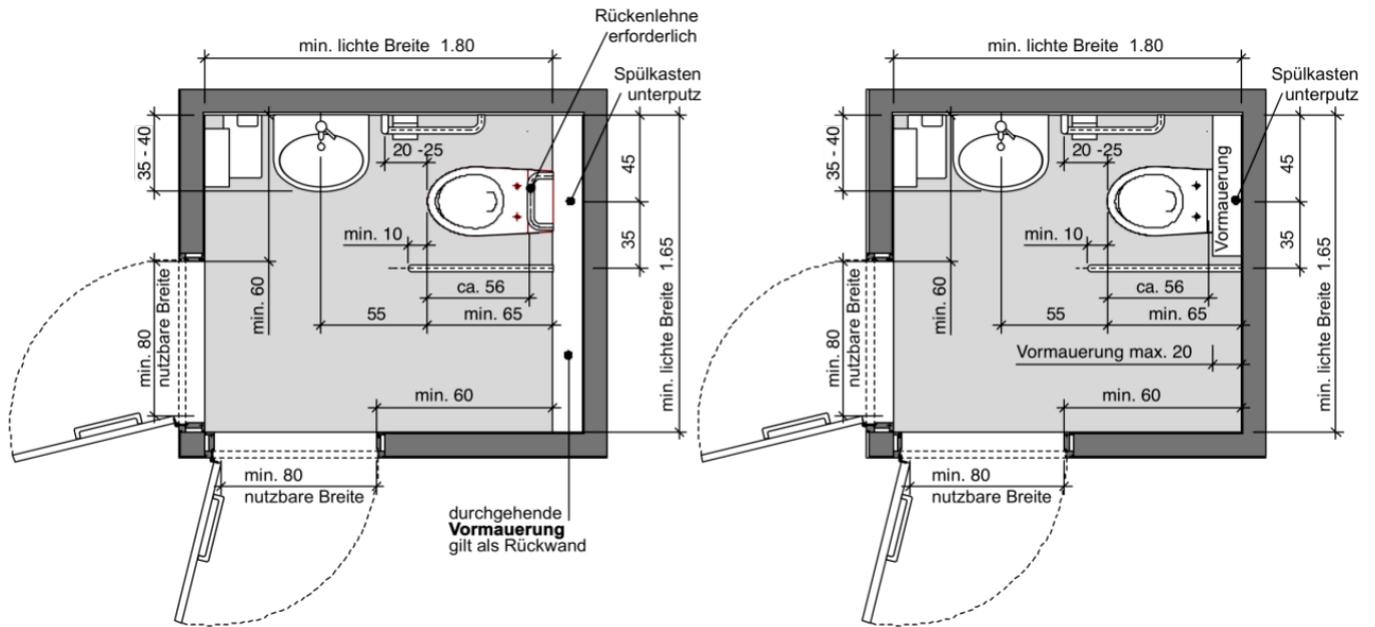

Überlänge von Raumgrößen

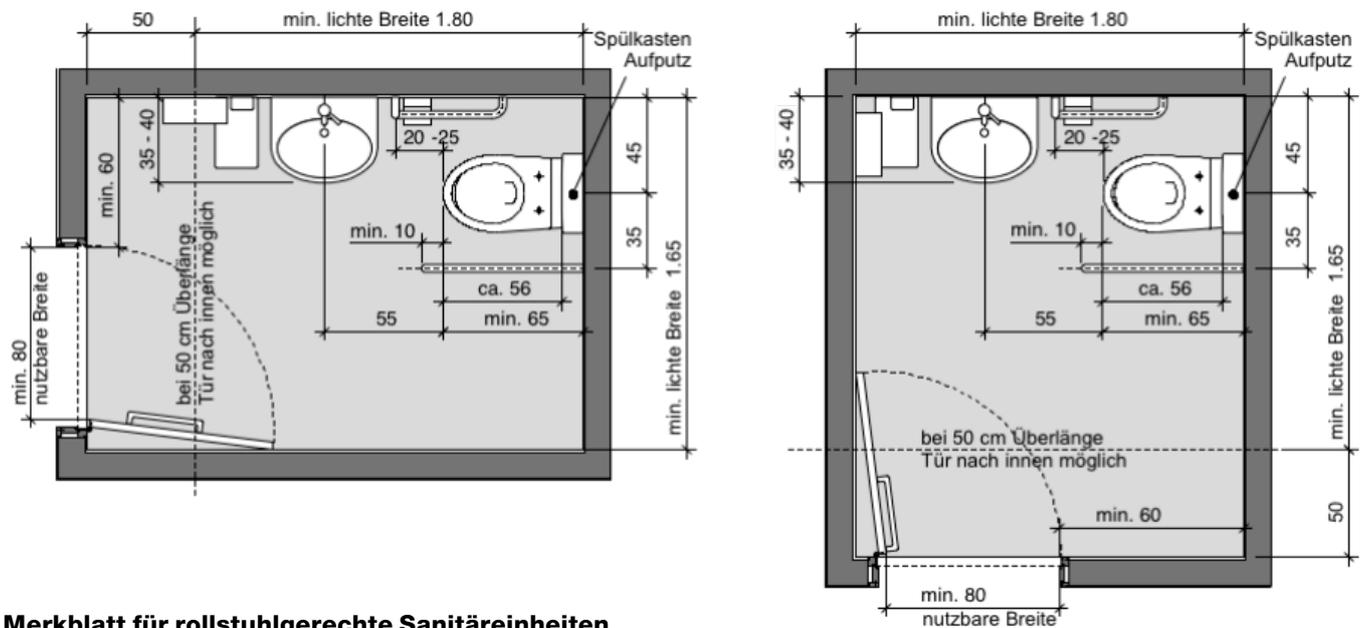

Merkblatt für rollstuhlgerechte Sanitäreinheiten

Norm: SIA 500:2009 Bauwesen I

SN 521 500, Hindernisfreie Bauten


(ersetzt Norm SN 521500 Ausgabe 1988)

Geltungsbereich:

- Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr
- Bauten mit öffentlichen Dienstleistungen
- Bauten mit mehr als 50 Arbeitsplätzen

Masse und Ausrüstungen haben der Norm SIA 500:2009, Hindernisfreie Bauten zu entsprechen. Alle Masse sind Fertigmasse.

Rollstuhlgerechte Toiletten sind, wenn möglich, bei den allgemeinen WC Anlagen zu erstellen



Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Bau und Energieeffizienz
Eggbühlstrasse 23
Postfach, 8050 Zürich
T +41 44 412 11 72
ugz-energie@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/ugz-baubewilligung