

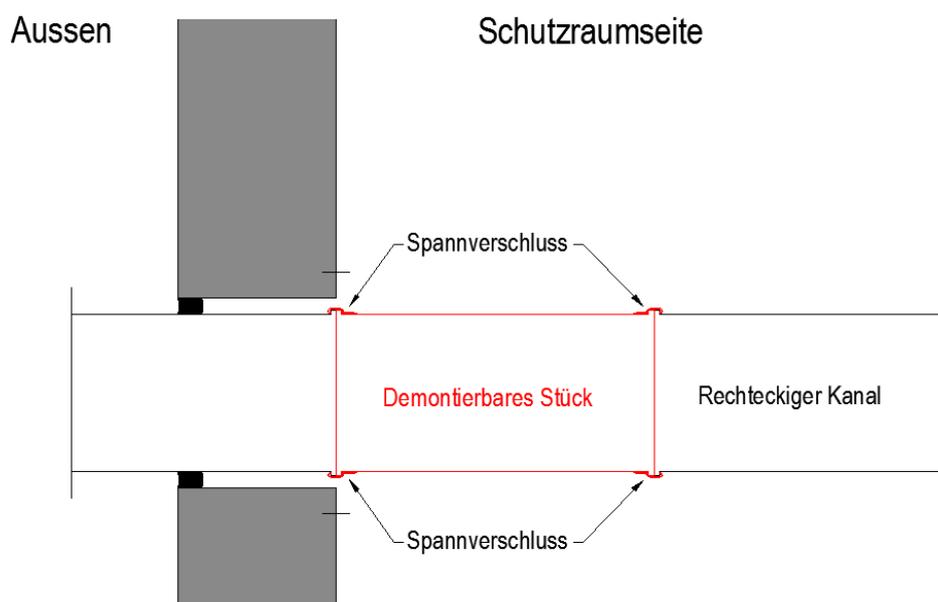
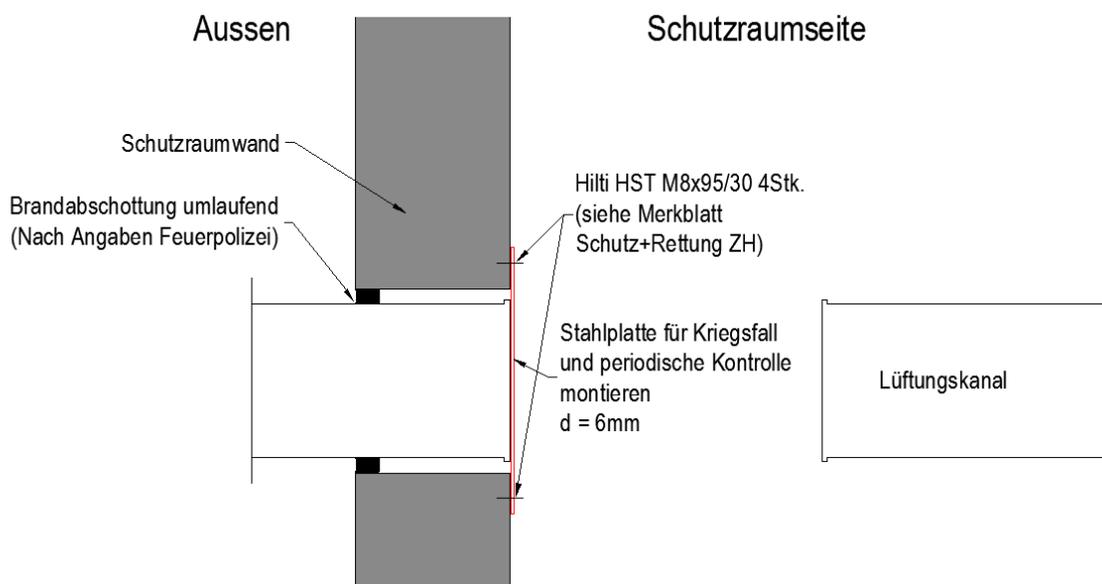


Durchführen von Lüftungsleitungen durch die Schutzraumhülle (Genehmigungspflichtig, Grundlage: TWE 1994 Schutzräume)

Variante 1 Rechteckiger Kanalquerschnitt (bis Querschnitt $F=1'600 \text{ cm}^2$, Kantenlänge max. 40 cm)

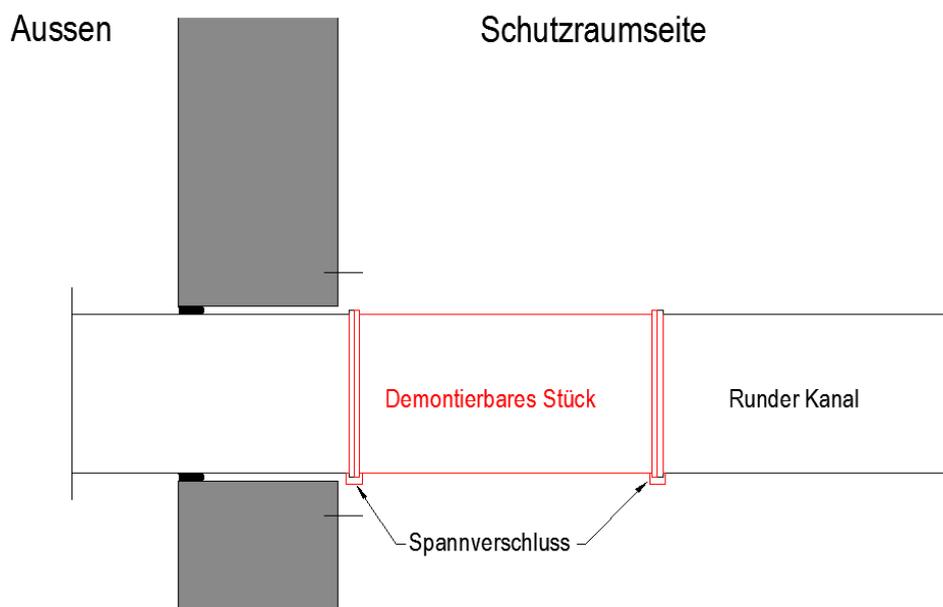

Variante 2.1 Runder Kanalquerschnitt (bis Querschnitt $F=1'600 \text{ cm}^2$, Durchmesser max. 50 cm)

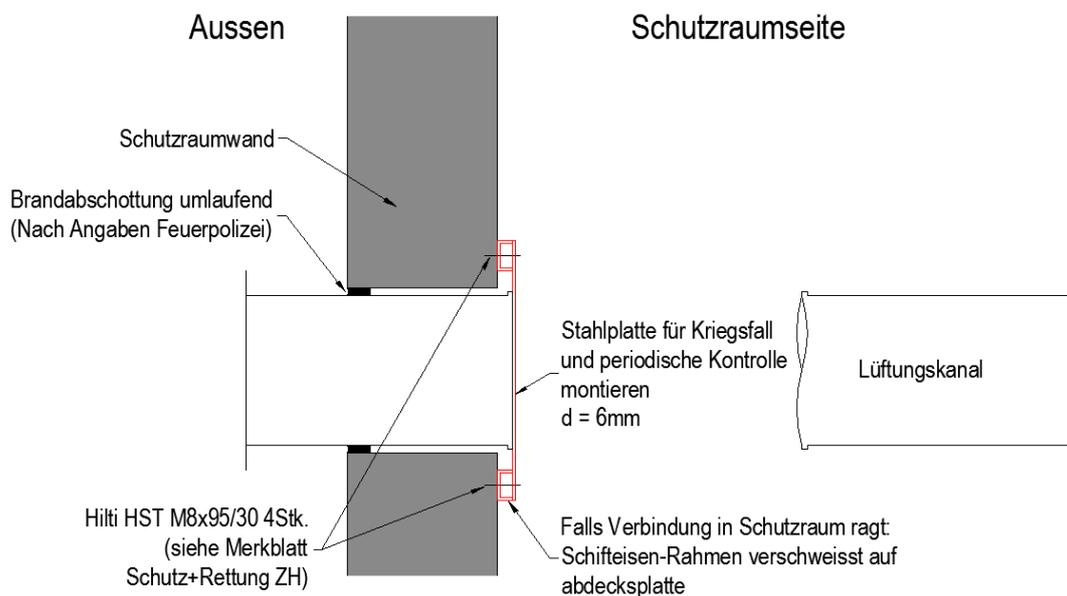

Variante 2.2

Anstelle einer Stahlplatte kann ein druck- und gasdichter Einsatz mit Blindflansch verwendet werden. Link:

<https://www.zkdb.vbs.admin.ch/Reporting/RSReportViewer.aspx?Folder=ZKDB&Report=Zulassungliste&Format=PDF&Parameters=lang.de>

Die Produkte mit Blindflansch sind bei den entsprechenden Herstellern anzufordern.